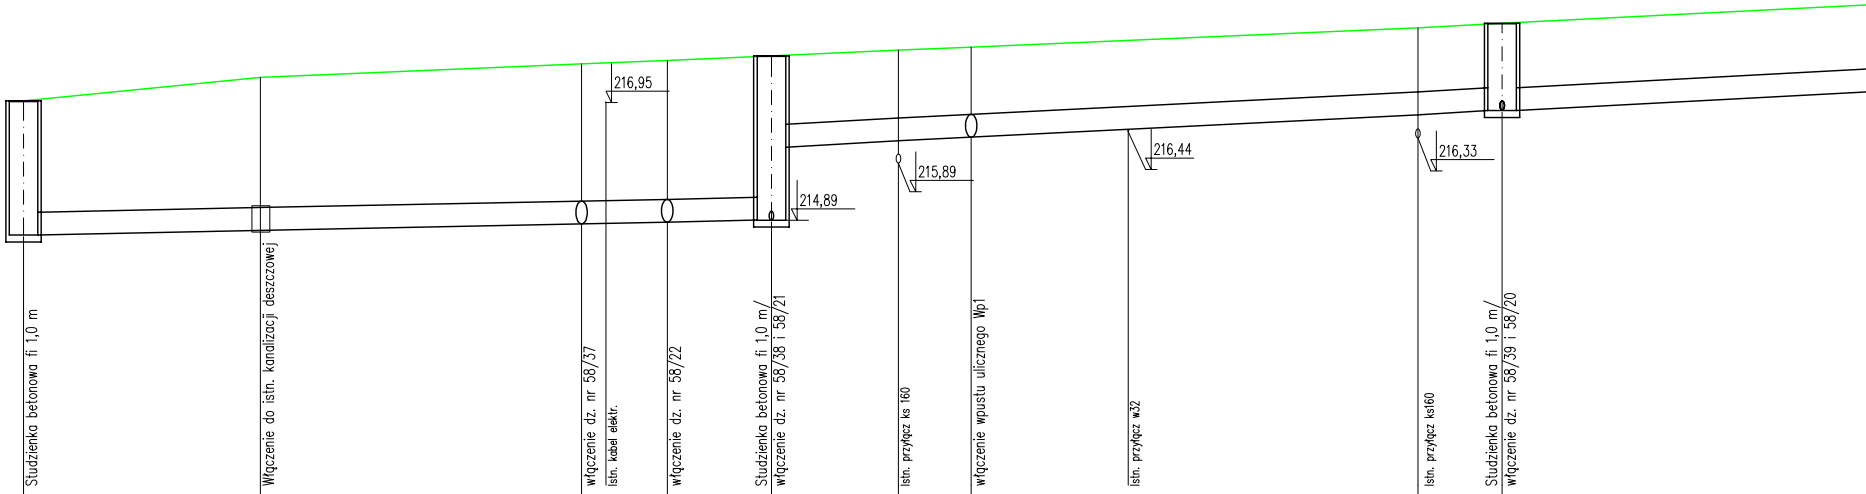
216,95
214,89
215,89
216,44
216,33
Studzienka betonowa fi 1,0 m
Włączenie do istn. kanalizacji deszczowej
włączenie dz. nr 58/37
istn. kabel elektr.
włączenie dz. nr 58/22
Studzienka betonowa fi 1,0 m/
włączenie dz. nr 58/38 i 58/21
istn. przyłącz ks 160
włączenie wpustu ulicznego Wp1
istn. przyłącz w32
istn. przyłącz ks160
Studzienka betonowa fi 1,0 m/
włączenie dz. nr 58/39 i 58/20

poziom por.210,00 m n.p.m.

Węzeł	Sistn.	Wł.	T1		T2	S3		T4			S5
Rzędna terenu [m n.p.m.]	216,98	217,39	217,63		217,69	217,77	217,87	217,92		218,26	218,34
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	214,63	214,71	214,83	214,83	214,86	214,89 216,17	216,28	216,34	216,48	216,74	216,81
Zagłębienie [m]	2,35	2,68	2,80		2,83	2,88 1,60	1,59	1,58		1,52	1,53
Materiał,Średnica/Spadek [%]	Beton400 1,00	PVC400 1,00				PVC400					
Długość [m]	8,30	11,25	3,00		3,65	4,45	2,55	15,65		2,95	16,00
Odległość [m]	0,00	8,30	19,55	20,40	22,55	26,20	30,65	33,20	38,70	48,85	51,80
Dno wykopu [m n.p.m.]	214,63	214,71	214,83		214,86	214,89 216,17	216,28	216,34		216,74	216,81
Hektometr	0										

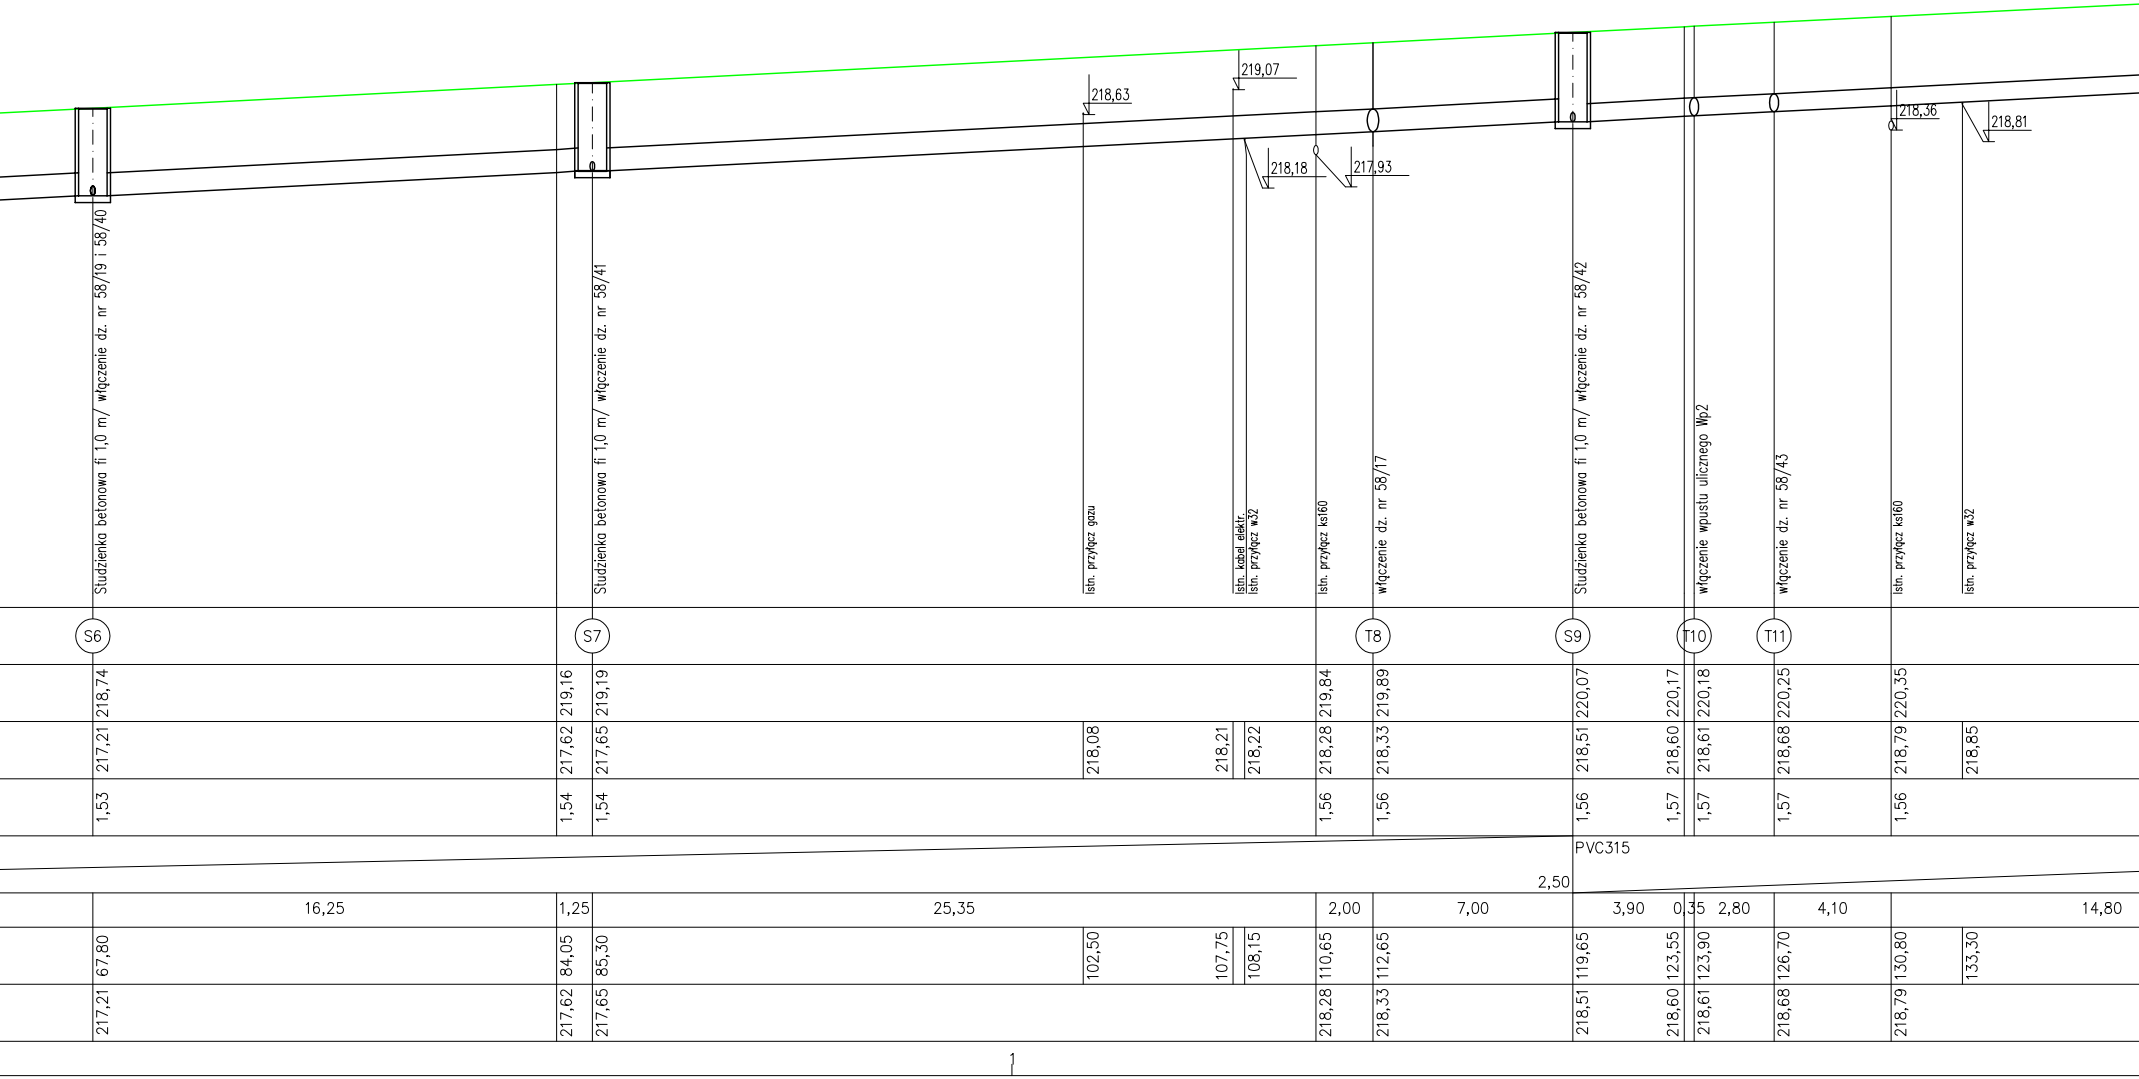

219,07
218,63
218,18
217,93
218,36
218,81
Studzienka betonowa fi 1,0 m/ włączenie dz. nr 58/19 i 58/40
Studzienka betonowa fi 1,0 m/ włączenie dz. nr 58/41
Istn. przyłącz gazu
Istn. kabel elektr.
Istn. przyłącz w32
Istn. przyłącz ks160
włączenie dz. nr 58/17
Studzienka betonowa fi 1,0 m/ włączenie dz. nr 58/42
włączenie wpustu ulicznego Wp2
włączenie dz. nr 58/43
Istn. przyłącz ks160
Istn. przyłącz w32
S6
S7
T8
S9
T10
T11
218,74
219,16
219,19
219,84
219,89
220,07
220,17
220,18
220,25
220,35
217,21
217,62
217,65
218,08
218,21
218,22
218,28
218,33
218,51
218,60
218,61
218,68
218,79
218,85
1,53
1,54
1,54
1,56
1,56
1,56
1,57
1,57
1,57
1,56
PVC315
2,50
16,25
1,25
25,35
2,00
7,00
3,90
0,35
2,80
4,10
14,80
67,80
84,05
85,30
102,50
107,75
108,15
110,65
112,65
119,65
123,55
123,90
126,70
130,80
133,30
217,21
217,62
217,65
218,28
218,33
218,51
218,60
218,61
218,68
218,79
1

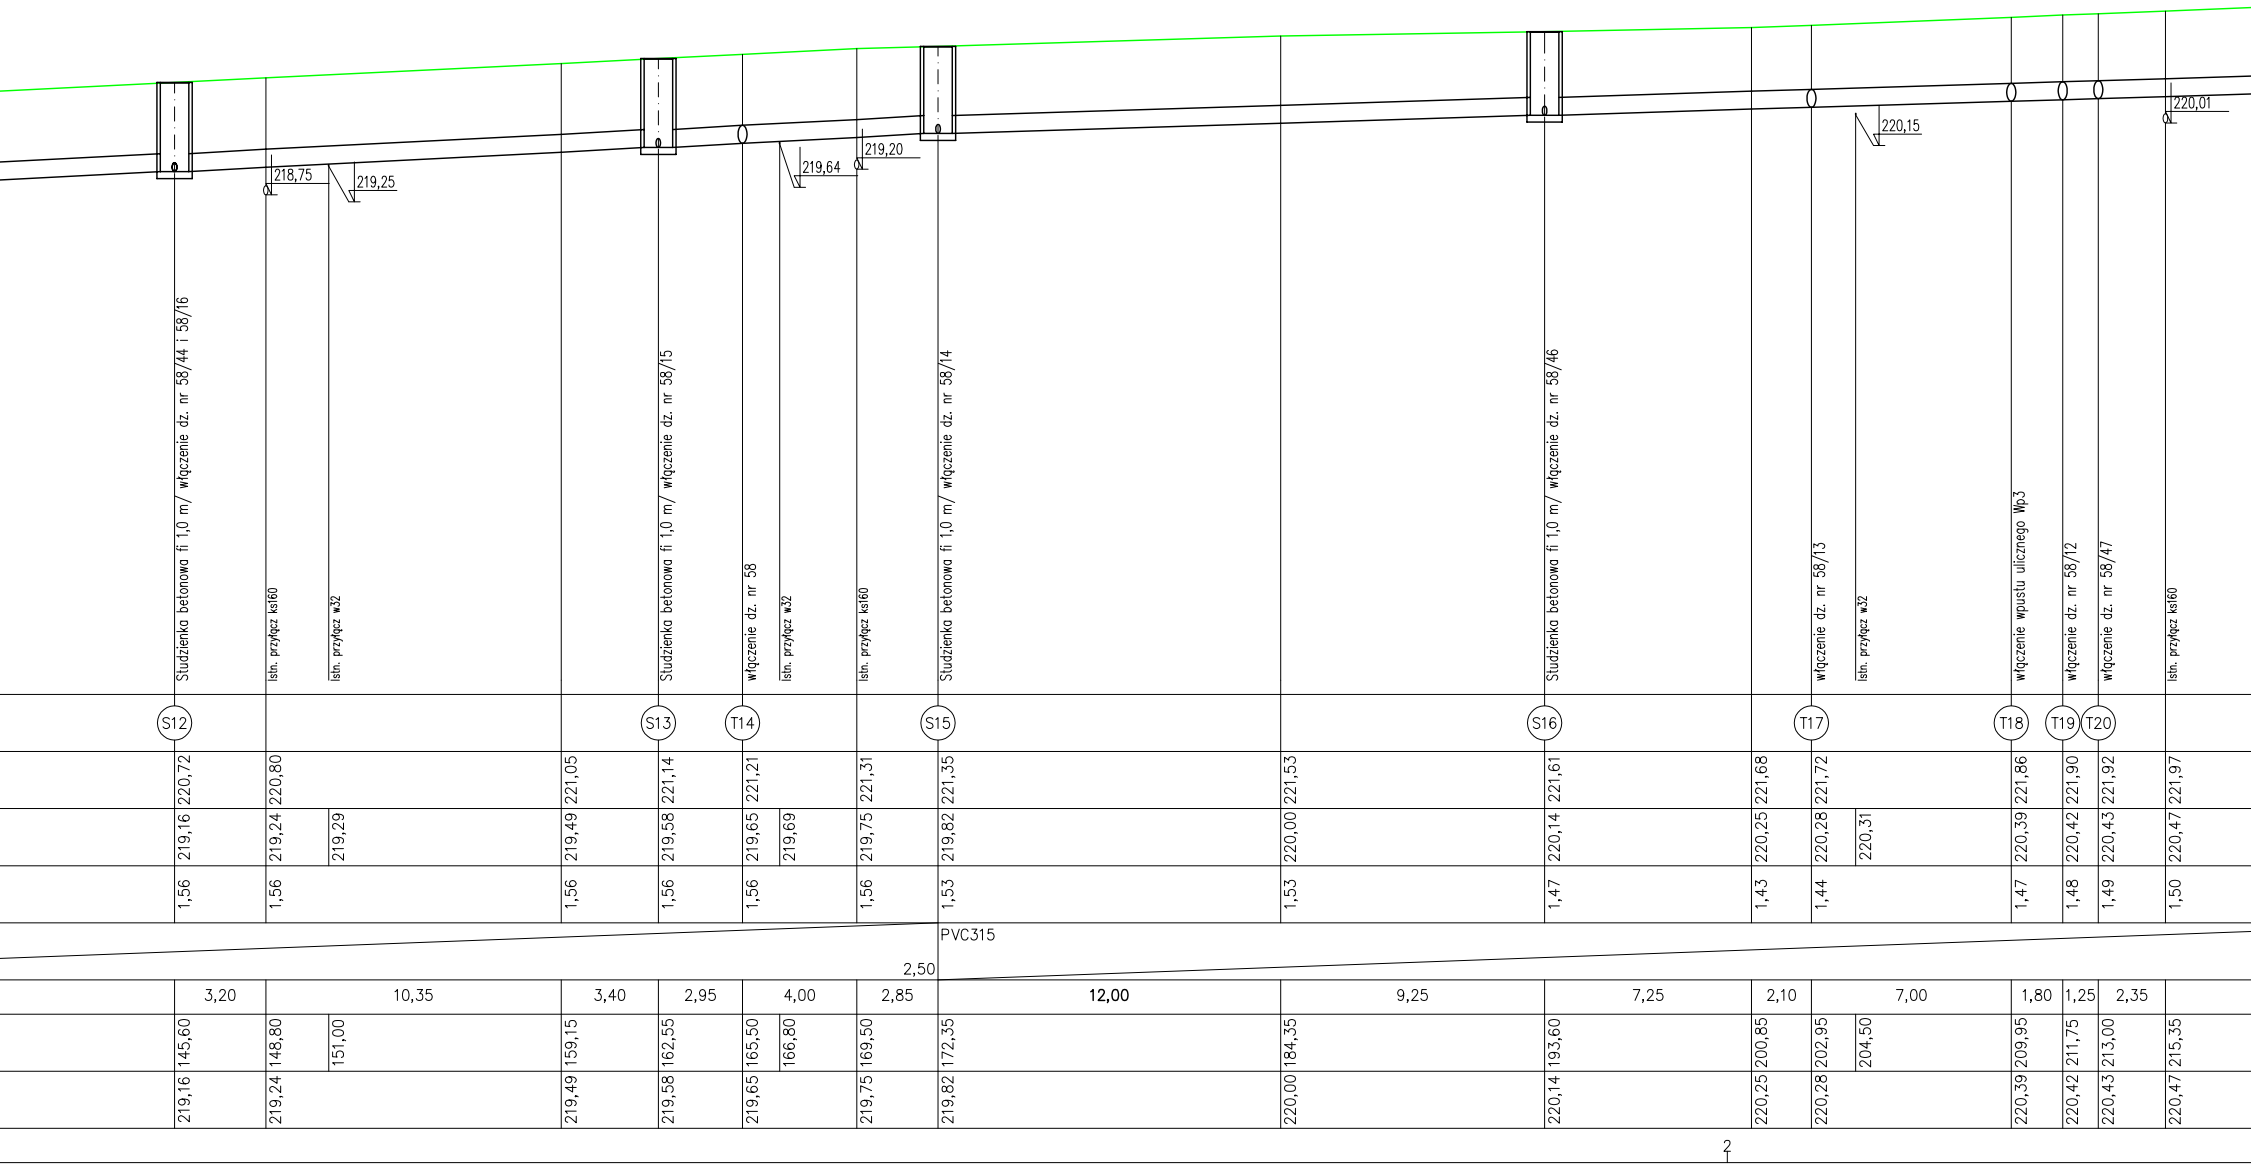
218,75
219,25
219,64
219,20
220,15
220,01
Studzienka betonowa fi 1,0 m/ włączenie dz. nr 58/44 i 58/16
Istn. przyłącz ks160
Istn. przyłącz w32
Studzienka betonowa fi 1,0 m/ włączenie dz. nr 58/15
włączenie dz. nr 58
Istn. przyłącz w32
Istn. przyłącz ks160
Studzienka betonowa fi 1,0 m/ włączenie dz. nr 58/14
Studzienka betonowa fi 1,0 m/ włączenie dz. nr 58/46
włączenie dz. nr 58/13
Istn. przyłącz w32
włączenie wpustu ulicznego Wp3
włączenie dz. nr 58/12
włączenie dz. nr 58/47
Istn. przyłącz ks160
S12
S13
T14
S15
S16
T17
T18
T19
T20
220,72
220,80
221,05
221,14
221,21
221,31
221,35
221,53
221,61
221,68
221,72
221,86
221,90
221,92
221,97
219,16
219,24
219,29
219,49
219,58
219,65
219,69
219,75
219,82
220,00
220,14
220,25
220,28
220,31
220,39
220,42
220,43
220,47
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,53
1,53
1,47
1,43
1,44
1,47
1,48
1,49
1,50
PVC315
2,50
3,20
10,35
3,40
2,95
4,00
2,85
12,00
9,25
7,25
2,10
7,00
1,80
1,25
2,35
145,60
148,80
151,00
159,15
162,55
165,50
166,80
169,50
172,35
184,35
193,60
200,85
202,95
204,50
209,95
211,75
213,00
215,35
219,16
219,24
219,49
219,58
219,65
219,75
219,82
220,00
220,14
220,25
220,28
220,39
220,42
220,43
220,47
2

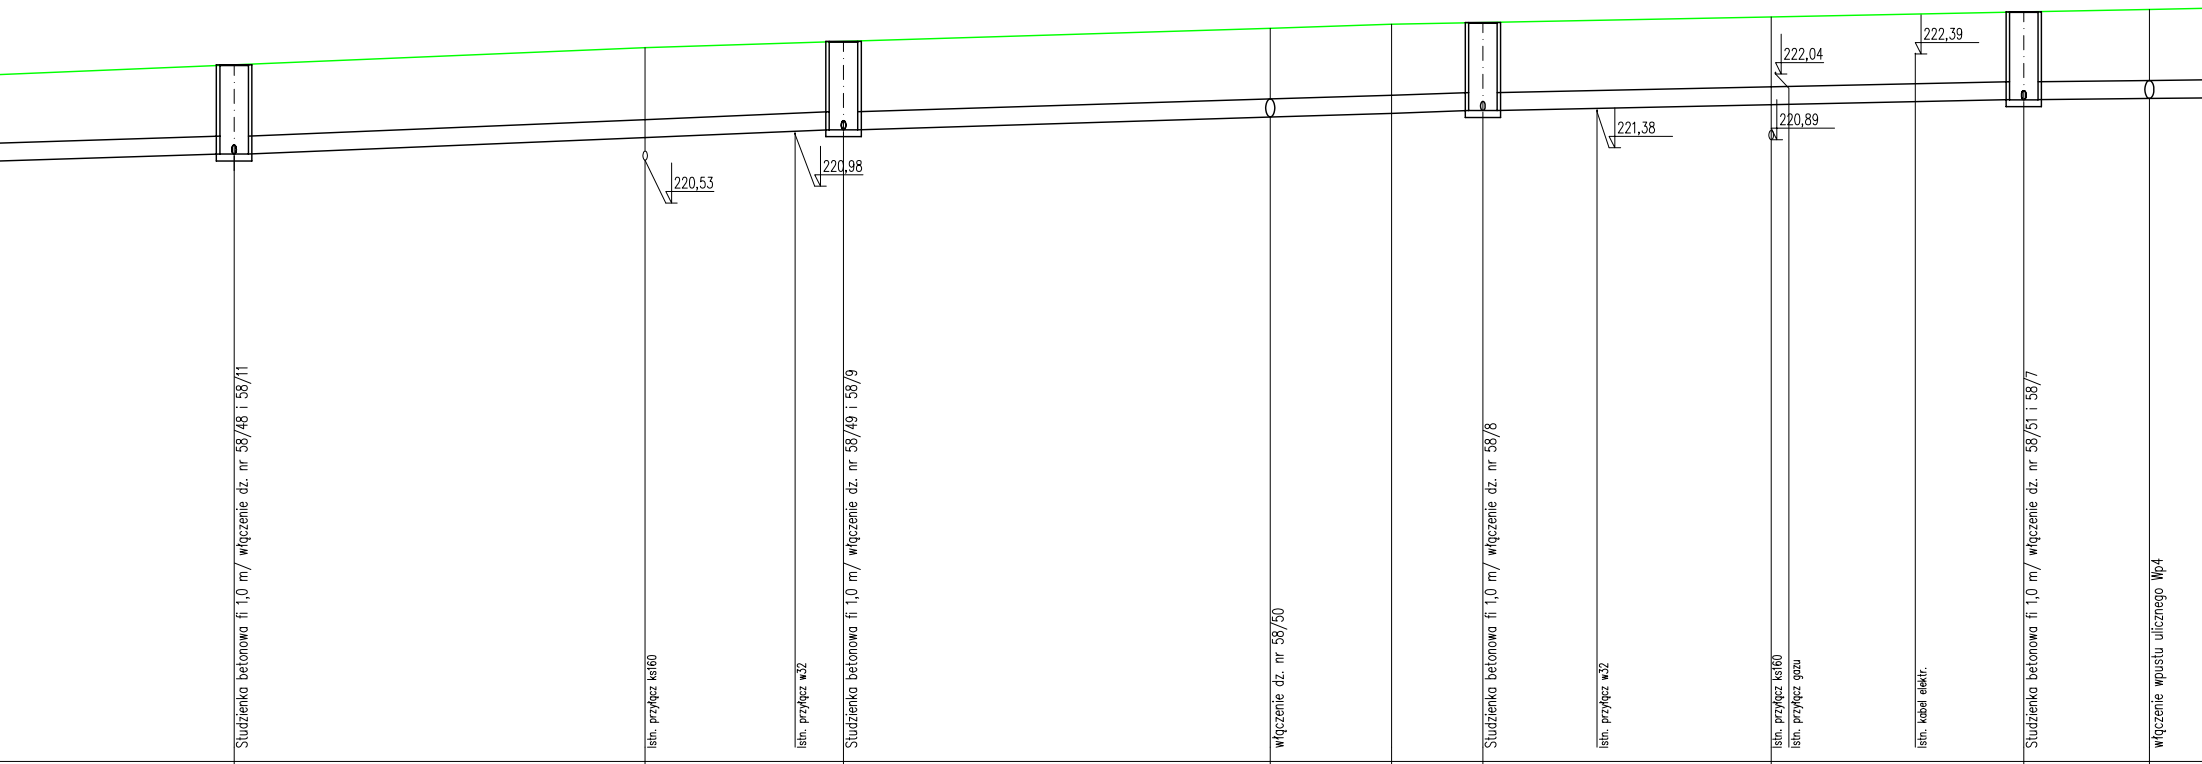
222,04
222,39
220,89
221,38
220,53
220,98
Studzienka betonowa fi 1,0 m/ włączenie dz. nr 58/48 i 58/11
istn. przyłącz ks160
istn. przyłącz w32
Studzienka betonowa fi 1,0 m/ włączenie dz. nr 58/49 i 58/9
włączenie dz. nr 58/50
Studzienka betonowa fi 1,0 m/ włączenie dz. nr 58/8
istn. przyłącz w32
istn. przyłącz ks160
istn. przyłącz gazu
istn. kabel elektr.
Studzienka betonowa fi 1,0 m/ włączenie dz. nr 58/51 i 58/7
włączenie wpustu ulicznego Wp4

S21			S22	T23		S24				S25	T26	
222,20	222,50		222,61	222,84	222,91	222,94		223,04		223,13	223,17	
220,64	220,92	221,03	221,06	221,29	221,35	221,40	221,44	221,50 221,50	221,55	221,59	221,61	
1,56	1,58		1,55	1,55	1,56	1,54		1,54		1,54	1,56	
1,50 PVC315			2,00 PVC315			1,50 PVC315				1,00 PVC315		
11,20	14,40		6,95	14,95	4,25	3,20		10,10		8,85	4,40	2,00
226,55	240,95	246,20	247,90	262,85	267,10	270,30	274,30	280,40 280,55	285,45	289,25	293,65	
220,64	220,92		221,06	221,29	221,35	221,40		221,50		221,59	221,61	

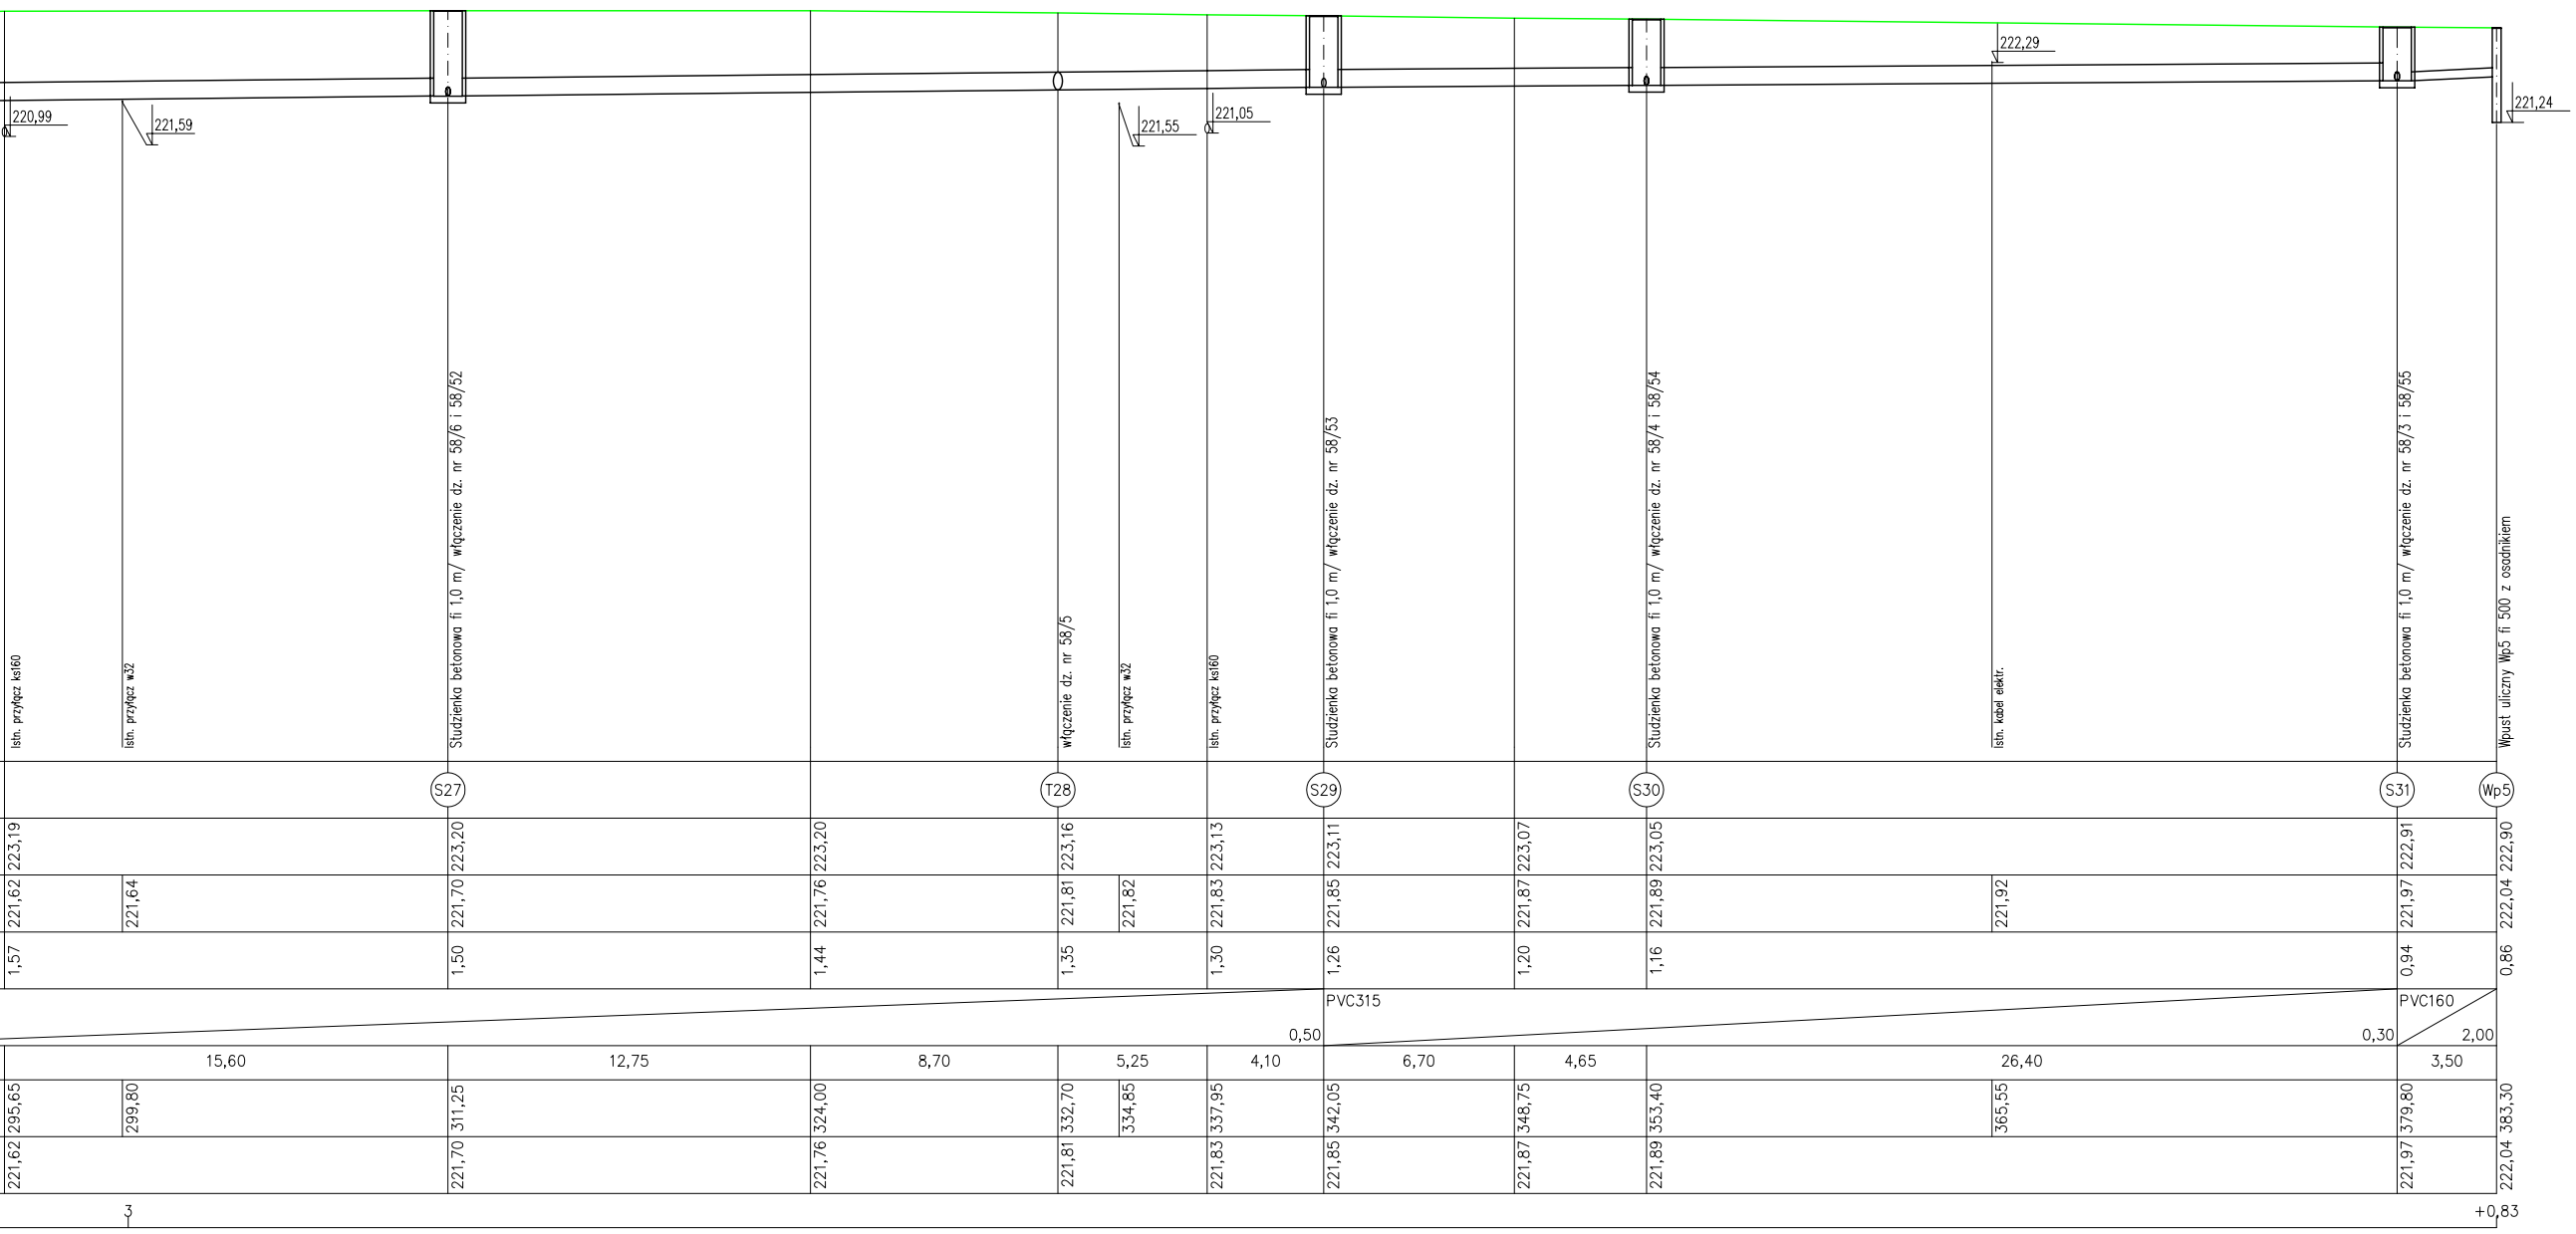
220,99
221,59
222,29
221,55
221,05
221,24
Istn. przyłącz ks160
Istn. przyłącz w32
Studzienka betonowa fi 1,0 m/ włączenie dz. nr 58/6 i 58/52
włączenie dz. nr 58/5
Istn. przyłącz w32
Istn. przyłącz ks160
Studzienka betonowa fi 1,0 m/ włączenie dz. nr 58/53
Studzienka betonowa fi 1,0 m/ włączenie dz. nr 58/4 i 58/54
Istn. kabel elektr.
Studzienka betonowa fi 1,0 m/ włączenie dz. nr 58/3 i 58/55
Wpust uliczny Wp5 fi 500 z osadnikiem
S27
T28
S29
S30
S31
Wp5
223,19
223,20
223,20
223,16
223,13
223,11
223,07
223,05
222,91
222,90
221,62
221,64
221,70
221,76
221,81
221,82
221,83
221,85
221,87
221,89
221,92
221,97
222,04
1,57
1,50
1,44
1,35
1,30
1,26
1,20
1,16
0,94
0,86
PVC315
0,50
PVC160
0,30
2,00
15,60
12,75
8,70
5,25
4,10
6,70
4,65
26,40
3,50
295,65
299,80
311,25
324,00
332,70
334,85
337,95
342,05
348,75
353,40
365,55
379,80
383,30
221,62
221,70
221,76
221,81
221,83
221,85
221,87
221,89
221,97
222,04
3
+0,83

Tytuł rysunku:	Profil sieci kanalizacji deszczowej
Tytuł projektu:	Projekt budowy/rozbudowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Nowej w Rudniku
Adres Inwestycji:	ul. Nowa, 47-411 Rudnik
Inwestor:	Gmina Rudnik ul. Kozielska 1 47-411 Rudnik
Projektant:	mgr inż. Bożena Herzig upr. nr SLK/4475/POOS/13
Opracowanie:	Paweł Pawlicki upr. nr 109/79/Kt mgr inż. Anna Warło

Branża:	Stadium:	Data:	Skala:	Rys. nr:
sanitarna	Proj. bud.-wykon.	październik 2015	1:100/200	S-2